


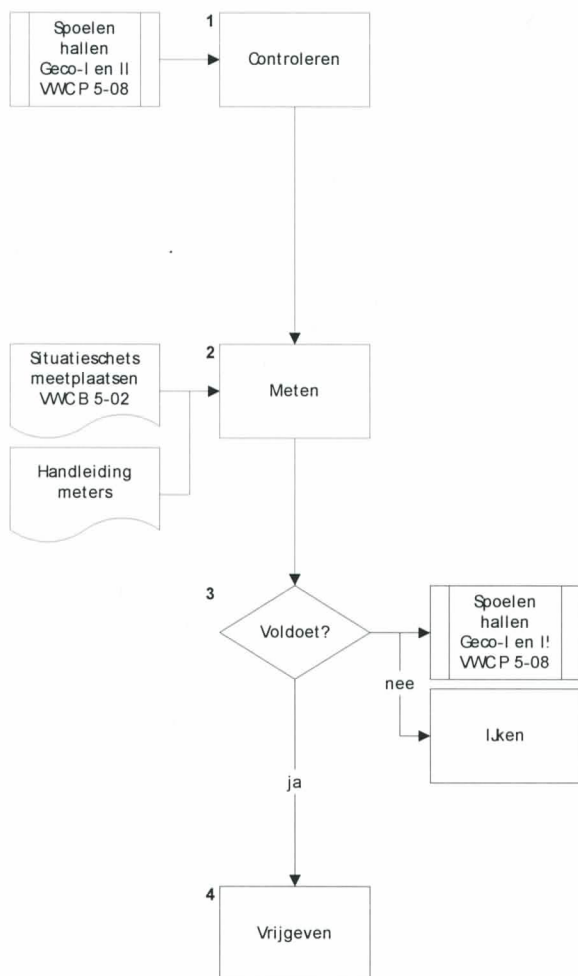

#### 1. Bedieningsmedewerker/Controlekamer

- Geeft opdracht aan een Meetbevoegd Persoon om gas te meten in de hallen van de GECO

#### Meetbevoegd Persoon

- Controleert alle gasmeters in de buitenlucht op de juiste meetwaarden
- Kalibreert de gasmeters bij de controlekamer, indien men twijfelt aan de betrouwbaarheid van de meters
- Controleert de hal waarin gas gemeten moet worden voor betreden visueel op dampvorming
- Neemt contact op met de controlekamer voor het betreden van de hal en tijdens het meten.

#### 2. Meetbevoegd Persoon

- Meet gas in de hallen op de meetplaatsen welke in de situatieschets staan aangegeven
- Controleert of de gemeten waarden voldoen aan de waarden zoals hieronder vermeldt.

#### Bedieningsmedewerker

- Controleert temperatuur in de hal. (Max. 35C)

#### 3. Meetbevoegd Persoon

- Meldt de Bedieningsmedewerker dat de hal opnieuw gespoeld moet worden, indien de gemeten waarden niet voldoen aan de normen
- IJkt de meters opnieuw, indien de waarden sterk afwijken
- Meldt Bedieningsmedewerker dat de hal kan worden vrijgegeven, indien de gemeten waarden aan de normen voldoen

#### Bedieningsmedewerker

- Spoelt de hallen volgens de procedure "Spoelen van hallen Geco-I en Geco-II" (POA P 08)

#### 4. Meetbevoegd Persoon

- Geeft de slechtst gemeten waarden per gemeten stof door aan de Bedieningsmedewerker

#### Bedieningsmedewerker

- Noteert de gemeten waarden op de meetstaat
- Geeft de hal vrij

NB. De slechtst gemeten waarden dienen op de werkvergunning genoteerd te worden die uitgeschreven wordt voor degene die de hal betreedt